


SITUACIJOS SCHEMA

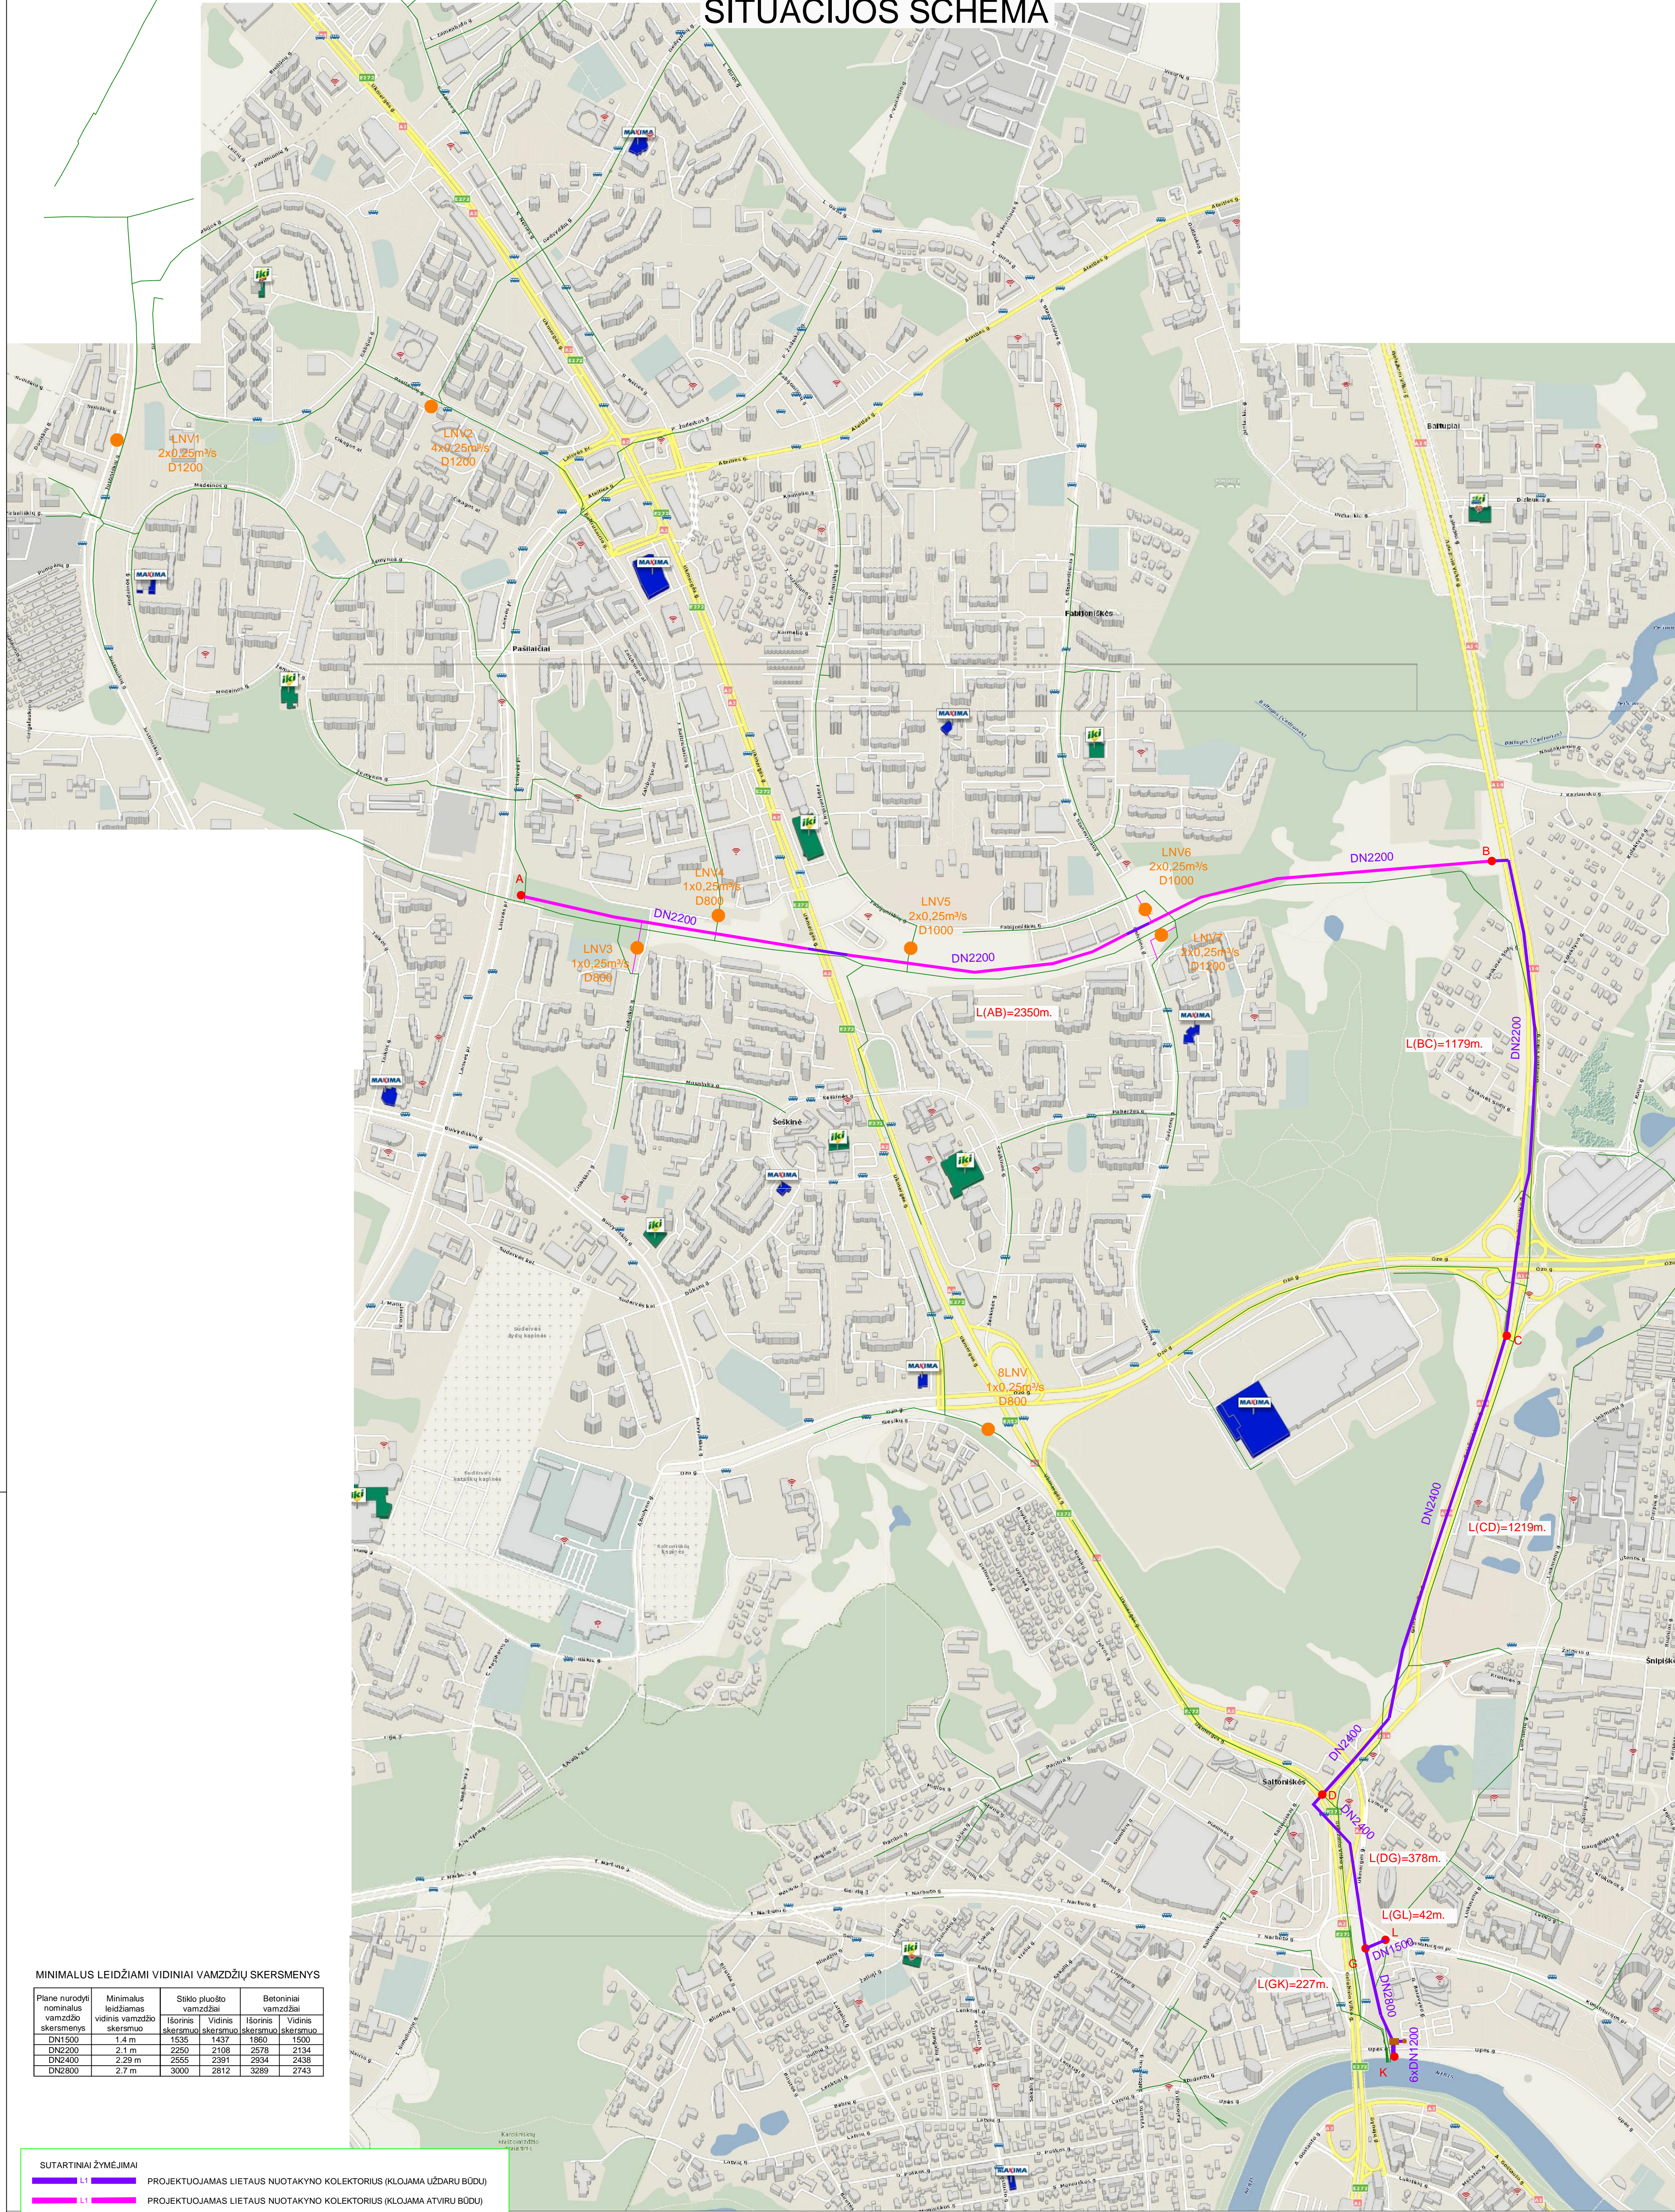

MINIMALUS LEIDŽIAMY VIDINIAI VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

Plane nurodyti nominalus vamzdžio skersmenys	Minimalus leidžiamas vidinis vamzdžio skersmuo	Stiklo pluošto vamzdžiai	Betono vamzdžiai
		Išorinė   Vidinė skersmuo   skersmuo	Išorinė   Vidinė skersmuo   skersmuo
DN1500	1.4 m	1535   1437	1860   1500
DN2200	2.1 m	2250   2108	2578   2134
DN2400	2.29 m	2650   2381	2934   2438
DN2800	2.7 m	3000   2812	3289   2743

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA UŽDARU BŪDU)
- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA ATVIRU BŪDU)
- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAS
- ESAMI LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAI
- LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO SISTEMA, NAFTOS PRODUKTŲ SKIRTUVAI SU INTEGRUOTAIŠ SMĖLIOPURVO NUSODINTUVAIS IR AUTOMATINIAIS AVARINIAIS UŽDORIAIS. 2X0,25m³/s (2 SEKCIJOS PO 0,25m³/s NAŠUMO, SUMONTUOTOS ANT ESAMO KOLEKTORIAUS)
- KAMERA SU AUTOMATINIAIS AVARINIAIS UŽDORIAIS
- MONITORINGO MAZGAS

PASTABA:

- LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VIETOS TIKSLINAMOS RENGIANČI TECHNINĖ PROJEKTA