

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. liepos 7 dieną Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „T. Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcijos su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu darbus“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiami atsakymai į šiuos klausimus:

1. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų skyriuje 1.7.2.2.2.1 „Reikalavimai gelžbetoniniams vamzdžiams“ pateiktos g/b vamzdžiams keliamos techninės specifikacijos. Prašome nurodyti ar g/b vamzdžiai gali būti kitų techninių charakteristikų (ar viena iš jų), nei nurodyta Užsakovo reikalavimuose, tačiau būtų pilnai tinkami naudoti tiek atviram, tiek uždaram vamzdynų paklojimo metodui.

Atsakymas

G/b vamzdžiai turi būti ne prastesnių techninių charakteristikų, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

2. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų skyriaus 1.7.2.2.2.2 „Reikalavimai stiklo pluošto vamzdžiams“ Lentelėje 2 pateikti vamzdynų vidiniai matmenys DN1200, DN1500 ir DN2200 vamzdžiams. Prašome papildyti minėtą lentelę matmenimis DN500 ir DN800 vamzdžiams, kadangi į šio pirkimo apimtį įeina ir šių skersmenų vamzdžių paklojimas.

Atsakymas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų skyriaus 1.7.2.2.2.2 „Reikalavimai stiklo pluošto vamzdžiams“ Lentelė 2 keičiama sekančiai:

Vietoj:

Lentelė 2. Vamzdynų vidiniai matmenys.

Nominalus skersmuo	Minimalus leidžiamas vamzdžio vidinis skersmuo, m	Rekomenduojami stiklo pluošto vamzdžių matmenys		Rekomenduojami betoninių vamzdžių matmenys	
		Išorinis skersmuo, mm	Vidinis skersmuo, mm	Išorinis skersmuo, mm	Vidinis skersmuo, mm
DN1200	1,18	1280	1198	1460	1200
DN1500	1,40	1535	1437	1860	1500
DN2200	2,10	2250	2108	2578	2134

Turi būti:

Lentelė 2. Vamzdynų vidiniai matmenys.


Nominalus skersmuo	Minimalus leidžiamas vamzdžio vidinis skersmuo, m	Rekomenduojami stiklo pluošto vamzdžių matmenys		Rekomenduojami betoninių vamzdžių matmenys	
		Išorinis skersmuo, mm	Vidinis skersmuo, mm	Išorinis skersmuo, mm	Vidinis skersmuo, mm
DN1200	1,18	1280	1198	1460	1200
DN1500	1,40	1535	1437	1860	1500
DN2200	2,10	2250	2108	2578	2134
DN500	0,46	501	461	560	500
DN800	0,77	820	770	990	800

3. Klausimas

Pirkimo dokumentų V skyriaus dokumente „Priedas Nr.1 Orientac. kiek.zin.Narbuto“ Eil. Nr. 1.1 nurodyta „Lietaus nuotekų tinklai DN 500 mm – atviru 27 m“. Prašome patikslinti numatomų atvirai pakloti DN 500 mm tinklų VIETĄ, kadangi pateiktoje situacijos schemoje ir suvestiniuose planuose šio skersmens trasos nėra pažymėtos.

Atsakymas

Lietaus nuotekų tinklai DN 500 mm – 27 m atviru būdu klojami prie kameros L1-41. Dalį šios trasos gali reikėti kloti uždaru būdu (po kelio danga). Sprendinys bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Situacijos plano ištrauka pridedama.

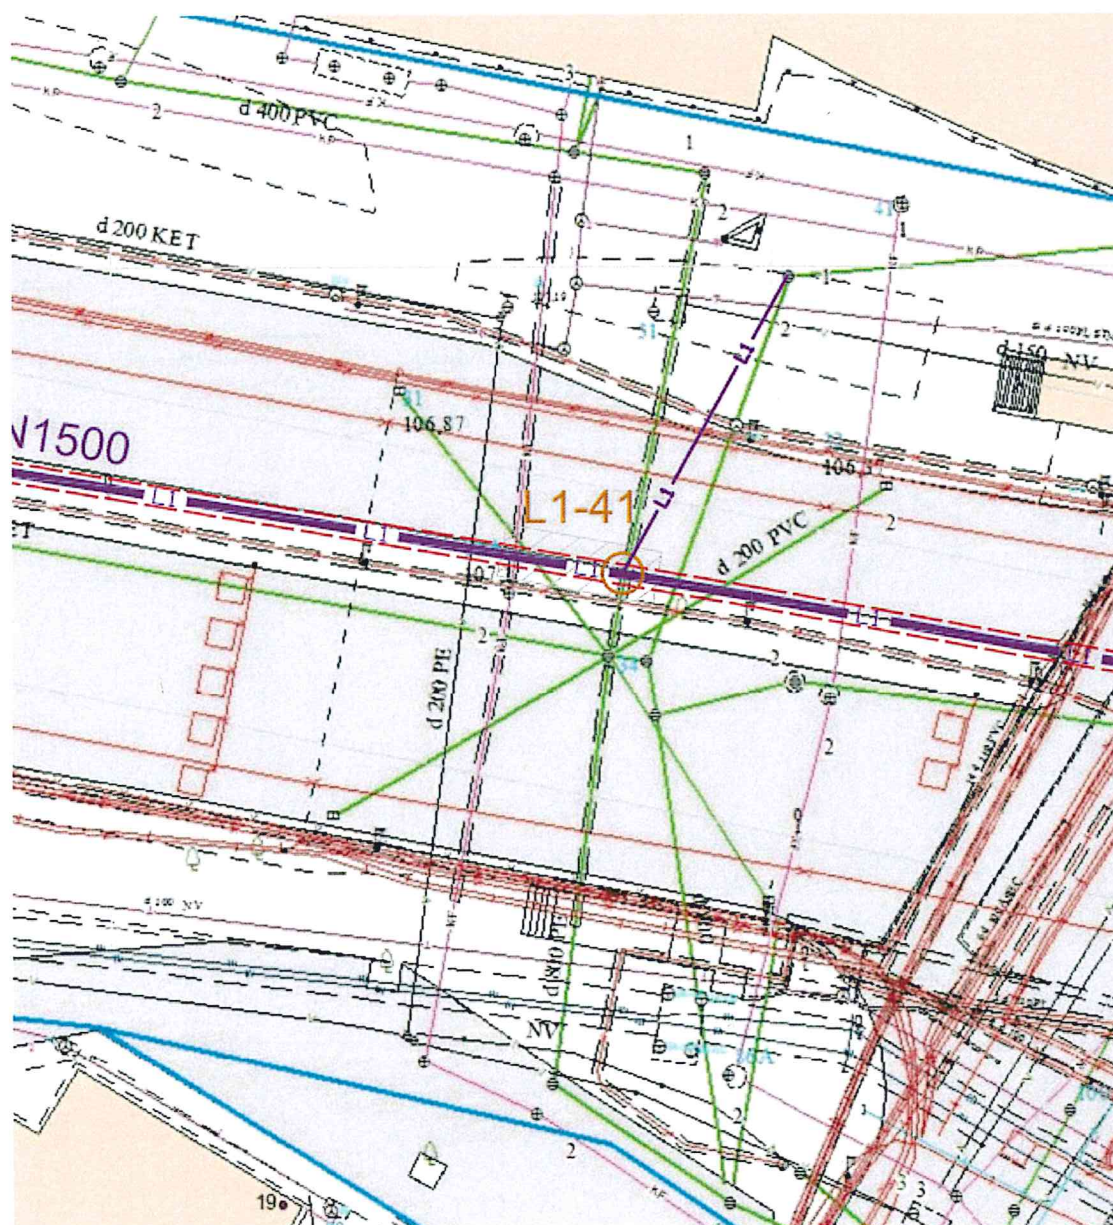

Direktoriaus pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Kristina Pociuvienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. k.pociuviene@grinda.lt

Originalas nebus siunčiamas